管理番号

IA0235

動作確認チェックシート

検査日	2019年 5月 15日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	昇圧トランス	電源電圧	一次側　AC200v 175A　二次側 AC400v 60A
メーカー	昭和電機	装置外寸	650x750x840　260kg
型式	AN		
製造番号	52337-1		
製造年	2001 1		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

入力電圧　210v に対し二次側出力 405v N は230v（210vタップ使用時）

絶縁抵抗　一次側 100MΩ　二次側 100MΩ（N端子外して確認）

メガテスター　500v 設置↔端子間にて測定。

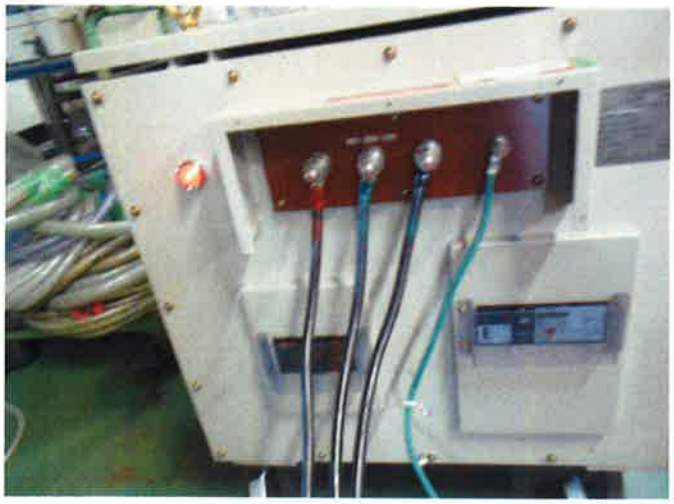

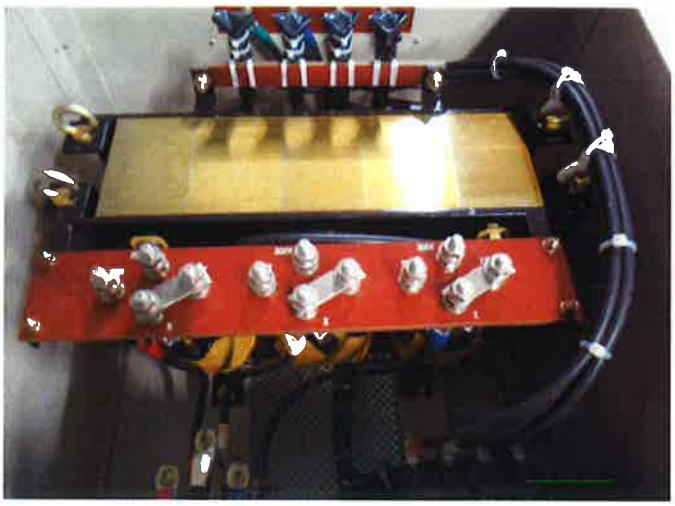

操作説明書（無し）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　　作業工数[2H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　]　出荷日　　年　　月　　日

川上