

管理番号

J20411

## 動作確認チェックシート

検査日	2021年 6月 8日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	FFU	電源	単相AC100V 50/60Hz	
型式	WLFP4MQ1M	出力	75W	
メーカー名	富士電機	処理風量	870CMH	
機械Ser.No		外寸	W1220 D620 H150	
製造年月	2002年	重量	20kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

N数=4台

電源SW ON/OFF確認 OK

風量調整つまみ ボリューム調整確認 OK

動作確認 OK

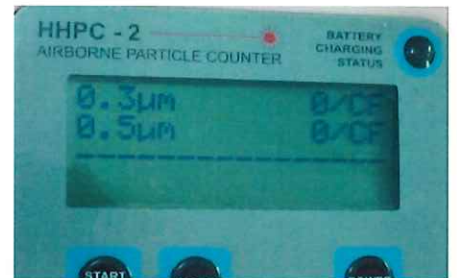

設置方法



動作確認前



電源ONして30分後

4台とも、0.3 $\mu$ m → 0/CF、0.5 $\mu$ m → 0/CF に変化することを確認

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4.0 H ]

検査担当者 [ 小俣 ]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

