

動作確認チェックシート

検査日	2023年9月19日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スクラバー	電源電圧	三相200V		
型式	EX-21PV20-DF	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	東設				
機械Ser.No	33125				
製造年月	2003				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 本機はスクラバーとアルカリ供給タンクよりなる、自動運転場合PHが設定値になるとアルカリ水供給。
- 2 自動運転、手動運転、(ファン、給水、循環ポンプ、薬液ポンプ、排水ポンプ)問題無し。
- 3 バブルスクラバーP-60VD-DFと連結されていた。
- 4 筐体圧力異常メーター設定値以下にしないと筐体圧力以上表示。
- 5 水循環問題無し、スクラバー上部よりシャワー

アルカリ供給バルブ

j自動運転問題無し。

循環水量OK



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[15 H]


検査担当者[上田]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日






排気異常メーターからのパイプ真空ポンプで減圧

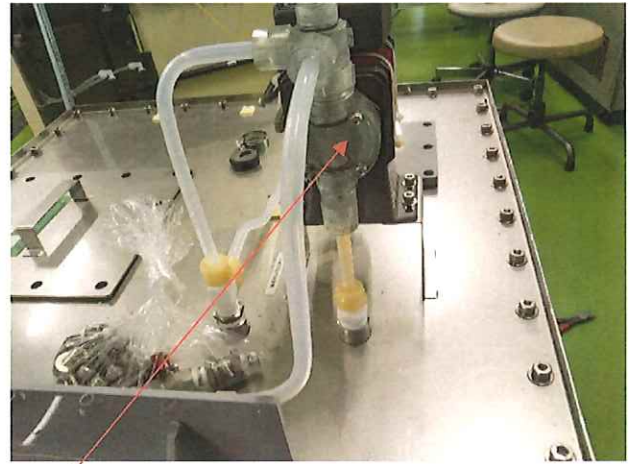

アルカリ供給ポンプとタンク

下部漏水センサー

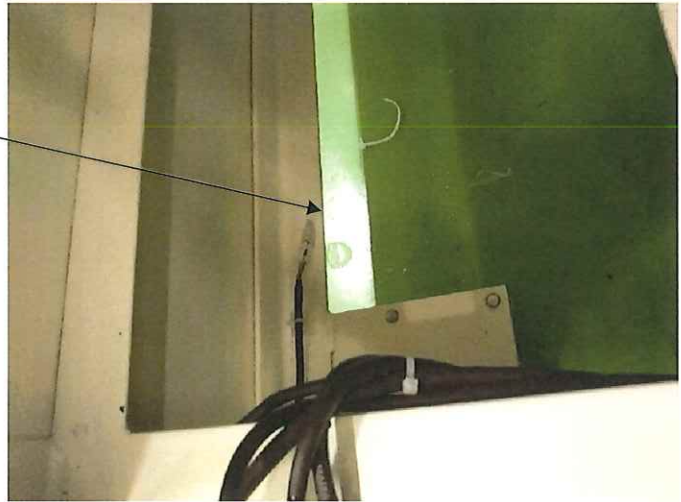

MC0101 1/2

PH設定

各圧力メーター

