

管理番号

NA0568

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 5月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	FFU	電源	AC100V	
型式	MAC-II A-50	周波数	50/60Hz	
メーカー名	日本エアーテック	外寸	W500 × D500 × H185	
機械Ser.No	100-004869-1716	風量	5.0m3/min	
製造年月	-	重量	1.2kg	



チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 動作確認 OK ①ファンの異音・異臭なし。  
 ②LED点灯OK。  
 ③パーティクル 0.3 $\mu$ m 0/CF、0.5 $\mu$ m 0/CF。

動作確認

パーティクル測定完了

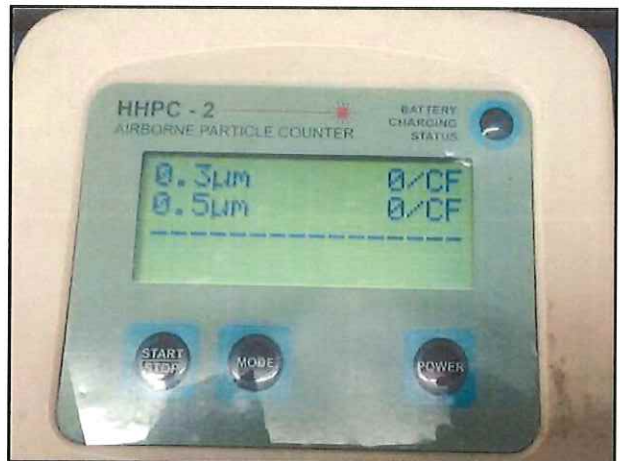

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[ 1.0 H ]		
検査担当者 [ 佐藤(紀) ]		
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	