

管理番号

050188

# 動作確認チェックシート


検査日	2024年5月24日				
装置名称	ドライアイスパウダー吐出装置	電源	100VAC	粒子大きさ	5 $\mu$ m~30 $\mu$ m
型式	DIPS10-1S	液化炭酸ガス流量	0.25kg/min(最大)	冷却媒体	液化炭酸ガス
メーカー名	(株)アストロテック		6MPa(常用)		
機械Ser.No	—	ガス供給方式	液化炭酸ガスポンベ		
製造年月	—	供給エア一圧	0.45MPa(最大)		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観⇒問題なし。(
- 2 電源投入確認⇒問題なし。但し、液化炭酸ガスを用いない為吐出は未確認。

## システム構成

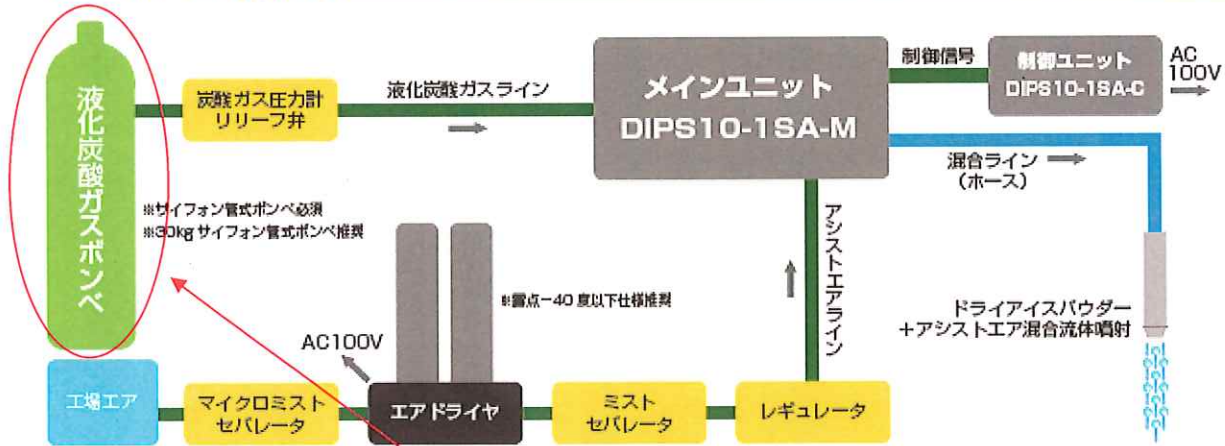

取扱説明書:無

液化炭酸ガスが無い為、吐出未確認

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 3.0 hr ]

ドライアイスパウダー吐出は未確認の為  
貸出しを推奨します

検査担当者[雨宮]

