管理番号

050814

動作確認チェックシート

検査日	2024年　9月　9日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	エアーコンプレッサー（スクリュー）	電源電圧	三相200V/220V	運転時間	35694h
型式	DSP-22AR6Ⅱ	周波数	60Hz	吐出圧力	0.69MPa
メーカー名	日立	消費電力	22KW	冷媒	R-407C
機械Ser,No	U1156475	外寸	W1400× D970× H1400		
製造年月	2009.07	重量	830kg		

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考（動作確認内容・不具合内容等） 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

１、外観確認を実施。　→　問題なし。
２、動作確認　OK　（操作盤の各スイッチ、制御圧力、油量、クーラント、ドレンバルブ動作確認。）
①本体を起動して最高圧力（0.69MPa）になる事を確認。
②最高圧力（0.69MPa）到達後、運転停止確認。
③復帰圧力（0.59MPa）まで低下後、運転開始を確認。　④稼働時間：３５，６９４Hr

動作確認

電源投入時画面

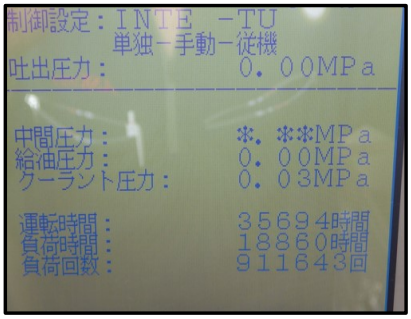

動作時画面

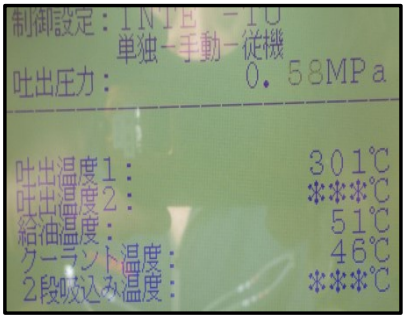

最高圧力



潤滑油量

クーラント液面

冷媒圧力（0.6MPa）

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力　（備考欄コメント）　［責任者］
動作（ OK ）　作業工数［ 4.0 H ］
検査担当者［　佐藤（紀）　］　中野
ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日