

動作確認チェックシート

検査日	2025年9月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	空調ユニット	電源電圧	三相200V		
型式	PAU-AZ3000SE	周波数	(50 / 60)Hz		
メーカー名	アピステ				
機械Ser.No					
製造年月					


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	×
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 センサー無し、E13エラー点灯、温度設定、可変不可。
- 2 風量問題無し。
- 3 端子台端子を強引に締めたらしく一部欠損。
- 4 外部へのドレン無し。

外部へのドレン外されて内部ポリタンクに入っているようにになっている。

端子台一部欠損。

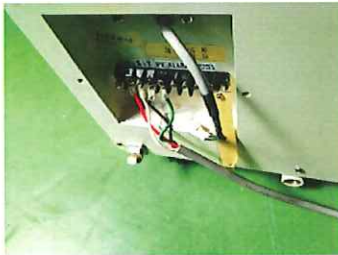

センサー無し。



エラー点灯



取扱説明書(有、弊社PDF)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[2.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

