

# 動作確認チェックシート

検査日	2016年 4月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	除電器	電源電圧	3相 100V 単相	機械Ser.No.	59030132
製造年月	不明	(ACアダプター方式)	DC24V 0.75A	本体重量	約0.45kg
メーカー名	コガネイ	周波数	(50・60)Hz兼用		
寸法	縦117mm×横102mm×高さ40mm	型名	DTRY-ELT11		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○


備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観及び針先状態確認実施。→3本の状態OK。 本体固定カナグなし。
- 2、通電ランプ・ファン動作確認実施。→動作OK。
- 3、除電確認実施。 動作OK。

(社内計測器 春日電機製NK-7001によりイオンバランス・除電時間確認。)

(イオンバランス確認: 吹出し口中央、距離30cmのイオンバランスと除電時間を参考値として確認。)

(除電確認: ±1000V→±100Vまでの除電時間を確認。)

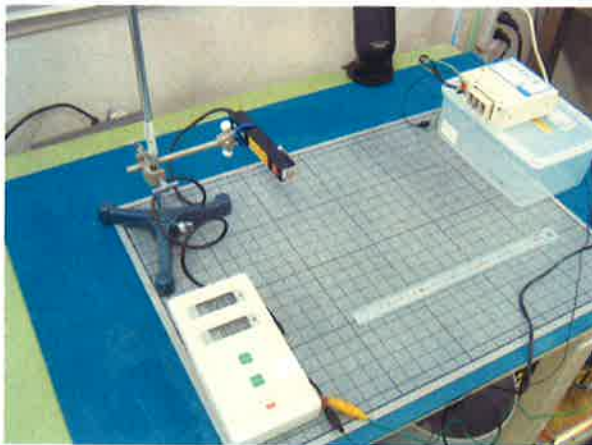

参考値

イオンバランス: 約25V  
 除電時間: +1000V→+100V: 約1.0秒  
 除電時間: -1000V→-100V: 約0.9秒



取扱説明書(有・無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 動作(OK・NG)	作業工数[ 1.5 H/台 ]	(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[ 小林(克) ]			
ユーザー名[  ] 出荷日		年 月 日	